


## フォーム C-17. 性能検証記録帳フォーマットのサンプル

I-1 ~ I-6, 01 ~ 14 は主要タブ(色付き)、主要Tab下のセクションA-Cはサブのタブ(クリア)、必要に応じて主要タブがバインダー全体を満たす。

### 各主要システムの下の三つの主要タブ[1] (表紙にリストされた内容とともに)

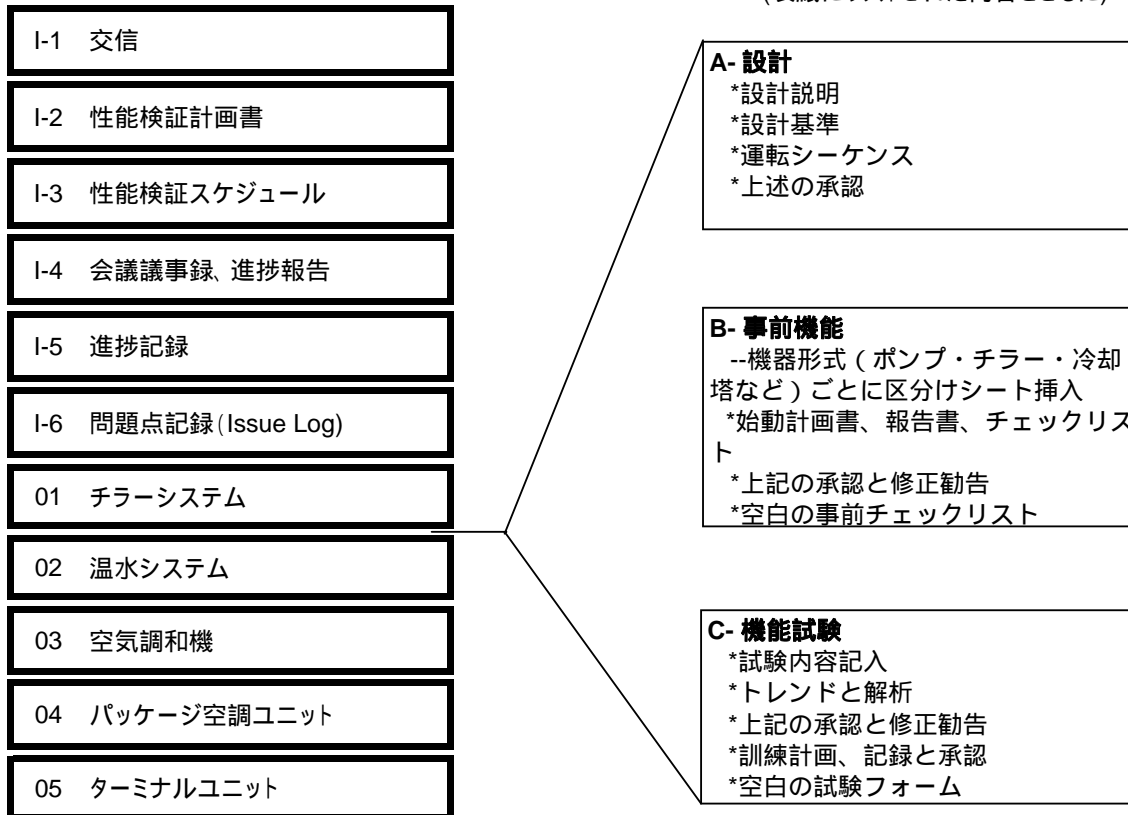

5a 1階

5b 2階

又は ゾーン 1, ゾーン 2....等

#### 主要タブ(続):

- 06 電算機室空調ユニット
- 07 ユニットヒーターまたはスポットクーラー
- 08 熱交換器
- 09 給水システム
- 10 TAB
- 11 BEMS (制御)
- 12 特殊ファン
- 13 ヒュームフッド
- 14 スプリットエアコン/ ヒートポンプ
- 15 照明制御
- 16 非常用電力
- 17 UPS無停電装置
- 18 火災警報 / 消火
- 19 その他

[1] 小規模プロジェクトには色付きセパレータシートをサブタブの代わりに用いて良い。

**O&M マニュアル**

記録帳は、O & Mマニュアルに綴じ込む前に編集が必要。下記を含む

- \* 最終報告書
- \* 性能検証計画書
- \* 問題点記録Issues log (または、情報連絡シート)
- \* 進捗記録
- \* 記録帳から機器特定のデータを抽出